

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Казанский Завод Стальных Деталей»**

**ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ (ППС-200)**

**ПАСПОРТ**

ООО «КЗСД»

420051, РТ. Г.Казань, ул.Химическая, д.7




### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная - предназначена для установки гидранта пожарного.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры пожарной подставки приведены в таблице. Материал: Сталь.

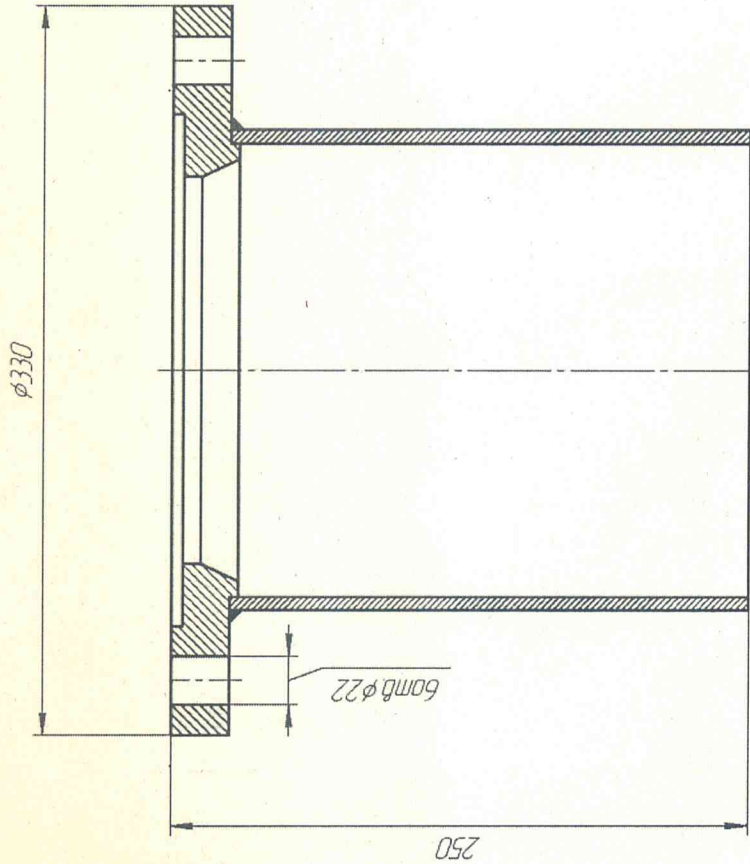

Наружный диаметр трубы, DN	Высота общая мм	Диаметр фланца мм	Количество крепежных отверстий у фланца
219	250	330	6

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- подставка пожарная;
- паспорт.

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

### 5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Подставка пожарная изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « 20 » г.

Приёмку произвёл \_\_\_\_\_

(подпись)

**ОТК**

### 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

### 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в крытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.